



在不同真空度 (-Kpa) 下的抽气量 (NI/S)

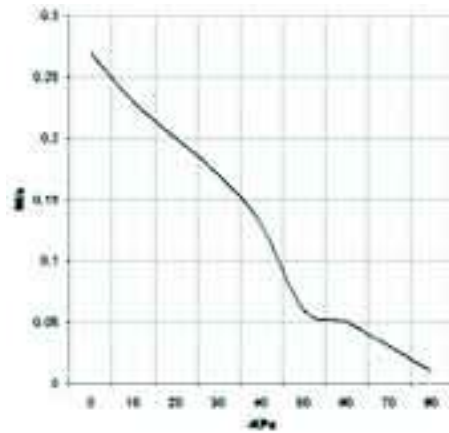

发生器 型号	供给压力 bar (g)	空气消耗量 NI/s	在不同真空度 (-Kpa) 下的抽气量 (NI/S)										最大真空度 -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
GV1 - GV2 - GV3	5.0	0.7	0.27	0.23	0.20	0.17	0.13	0.06	0.05	0.03	0.004	85	

不同真空度(-Kpa)下所需的抽气时间 (ms/l=s/m³)

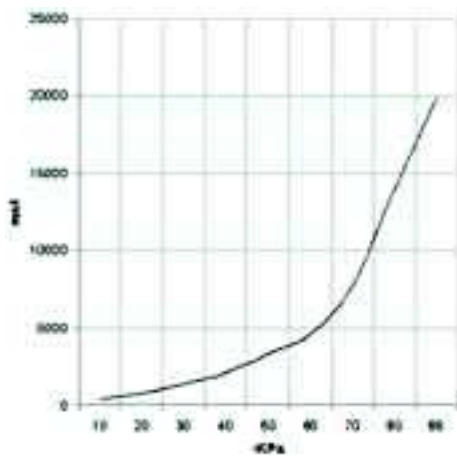

发生器 型号	供给压力 bar (g)	空气消耗量 NI/s	不同真空度(-Kpa)下所需的抽气时间 (ms/l=s/m ³)										最大真空度 -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	85		
GV1 - GV2 - GV3	5.0	0.7	394	788	1339	2063	3322	4617	7711	13973	19841	85	