

气动真空泵组 DOP 150 和 DOP 300


气动真空泵组是独立产生真空的单元，靠压缩空气工作。

由以下部件组成：

- 一个由焊接钢板制成的蓄能器。
- 一个靠压缩空气运行的PVP...MDR ES系列真空发生器，配备节能装置。
- 一个可直接读取蓄能器真空度的真空表。
- 一个用于真空切断的手动阀。
- 一个配备FC系列纸滤芯的真空过滤器。
- 一个带过滤器的压力调节器。
- 一个套筒阀，用于切断压缩空气。
- 一个用于从蓄能器排出冷凝水的水龙头。

可全自动保持蓄能器的真空度，真空度通过同轴阀芯供气阀上的真空开关设定。该气动真空泵组通常用于移动特别沉重或贵重的物体，因为万一停电时，可以使吸盘仍能吸住物体并保持一定的时间，该时间视蓄能槽的容量而定。还建议用作中央式真空装置，以操控多台机器。泵组的这两种用途都具有节能的优势，因为发生器仅在所用机器需要真空时才运转。

气动泵组无需电力，只需使用4÷6 bar的压缩空气；因此，建议在有火灾或爆炸危险的工作环境中使用。

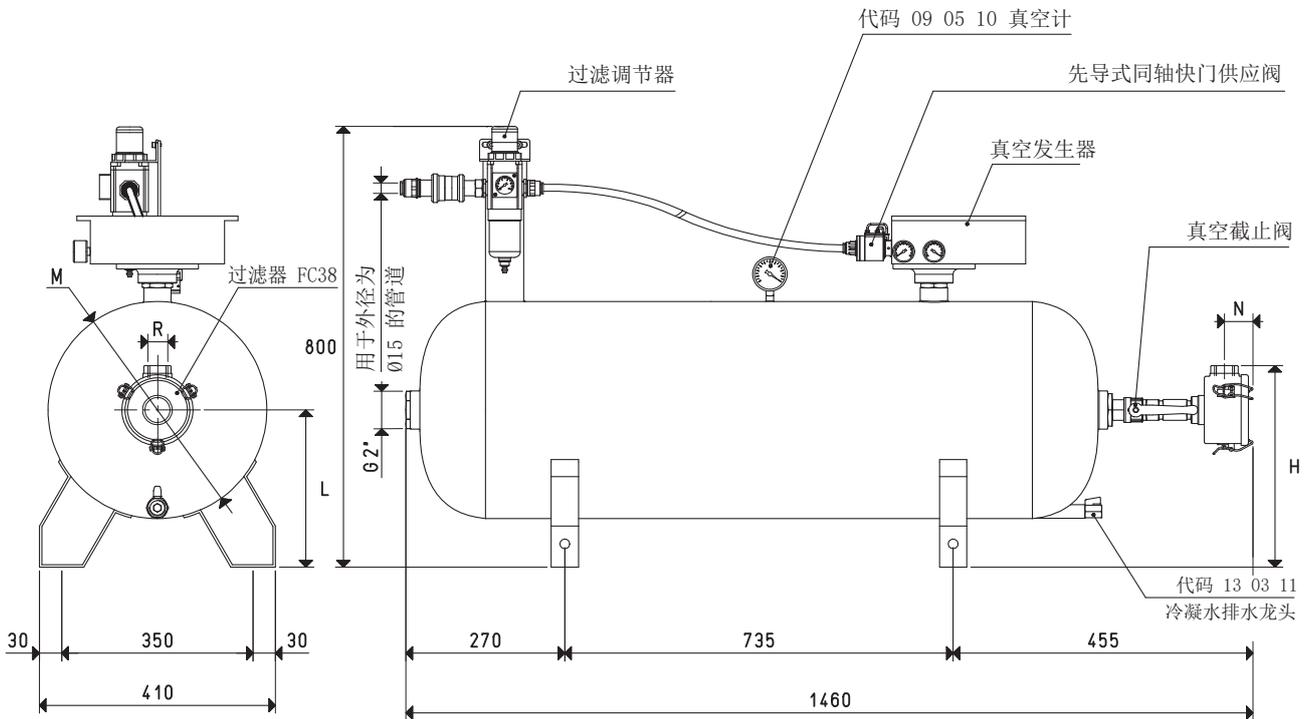

型号	蓄能器	发生器	气动控制组件	H	L	M	N	R	重量
	L	型号	型号			\varnothing		\varnothing	Kg
DOP 150 PVP 150 MD	150	PVP 150 MD ES	DOP 150 90	360	280	400	41	G1"1/2	40.2


注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134



气动真空泵组 DOP 300

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅

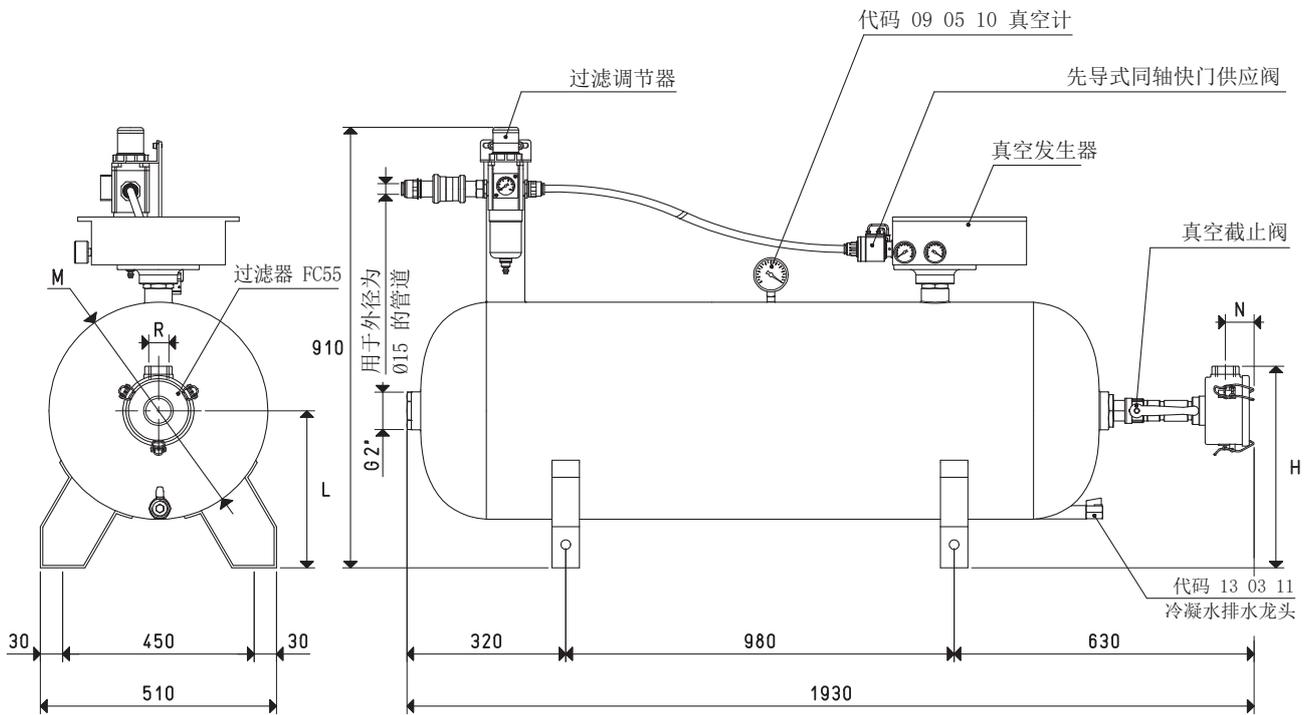

型号	蓄能器	发生器	气动控制组件	H	L	M	N	R	重量
	L	型号	型号			∅		∅	Kg
DOP 300 PVP 300 MD	300	PVP 300 MD ES	DOP 150 90	440	340	500	45	G2"	41.2

注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134